


## Självfall

I ett självfallsnät rinner spillvattnet till huvudstammen utan föregående pumpning. Det skiljer sig från ett system med LTA-pumpar som pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

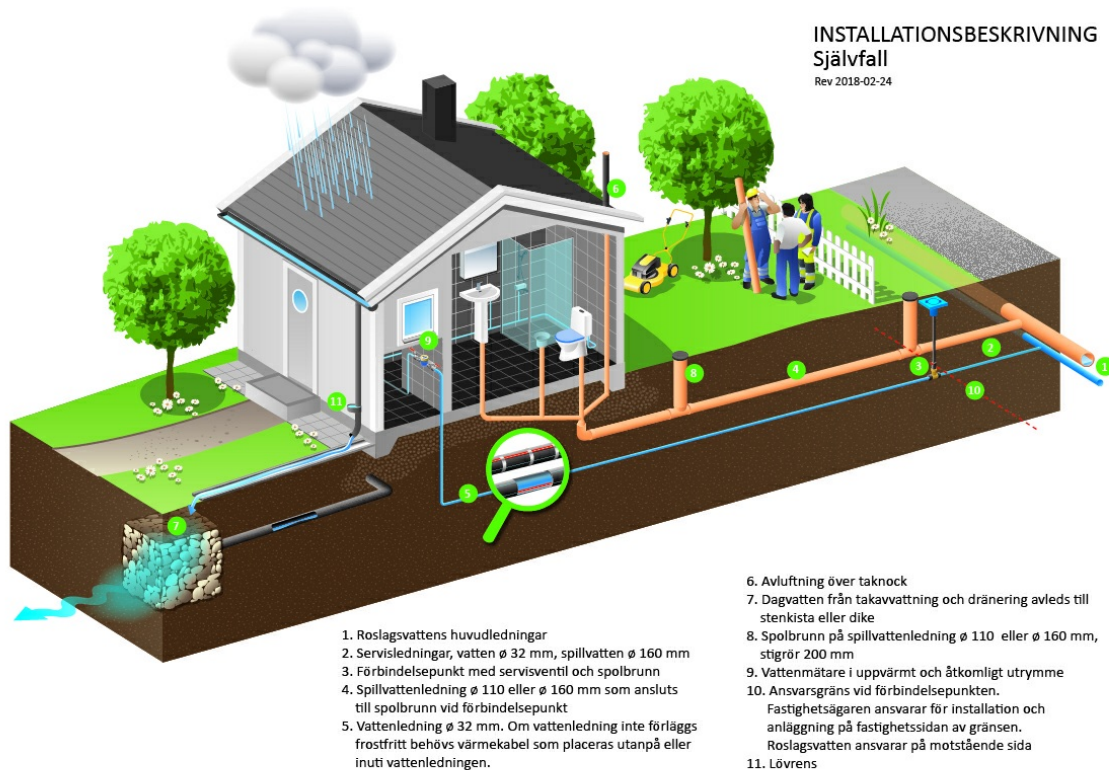

 Hämta webbsidan som PDF (för utskrift) [1]

Med reservation för förändringar

<https://roslagsvatten.se/osteraker/sjalvfall/2992>

### Länkar

[1] <https://roslagsvatten.se/printpdf/2992>